

Soustava: IT  
Napájení: 25A/1500VDC  
Krytí: IP54/20 - venkovní provedení  
Průchodky - spodem rozváděče  
Vnitřní propoje vodiči s izolací 1kV

# Rozváděč +RDC1


2x kabelová průchodka  
M32x1,5 s gumovou vložkou 4x8  
pro kabel Solar 6mm2



+RFVE\_1/4

&ELU+RFVE\_1/1

|       |       |       |         |           |               |               |                                                                                       |                             |                              |            |        |                          |  |
|-------|-------|-------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|--------|--------------------------|--|
|       |       |       | Datum   | 31.1.2026 | 2511-046_B    |               |  | Jištění a ochrana PV panelů | Dokumentace provedení stavby |            | =      |                          |  |
|       |       |       | Zprac.  | MSM       |               |               |                                                                                       |                             |                              |            | + RDC1 |                          |  |
|       |       |       | Zkontr. |           | FVE MŠ Husova |               |                                                                                       |                             |                              |            |        |                          |  |
| Změna | Datum | Název | Přív.   |           | Náhrada z     | Nahrazeno čím |                                                                                       |                             | DPS                          | 2511-046_B |        | List 1<br>Strana 19 / 30 |  |

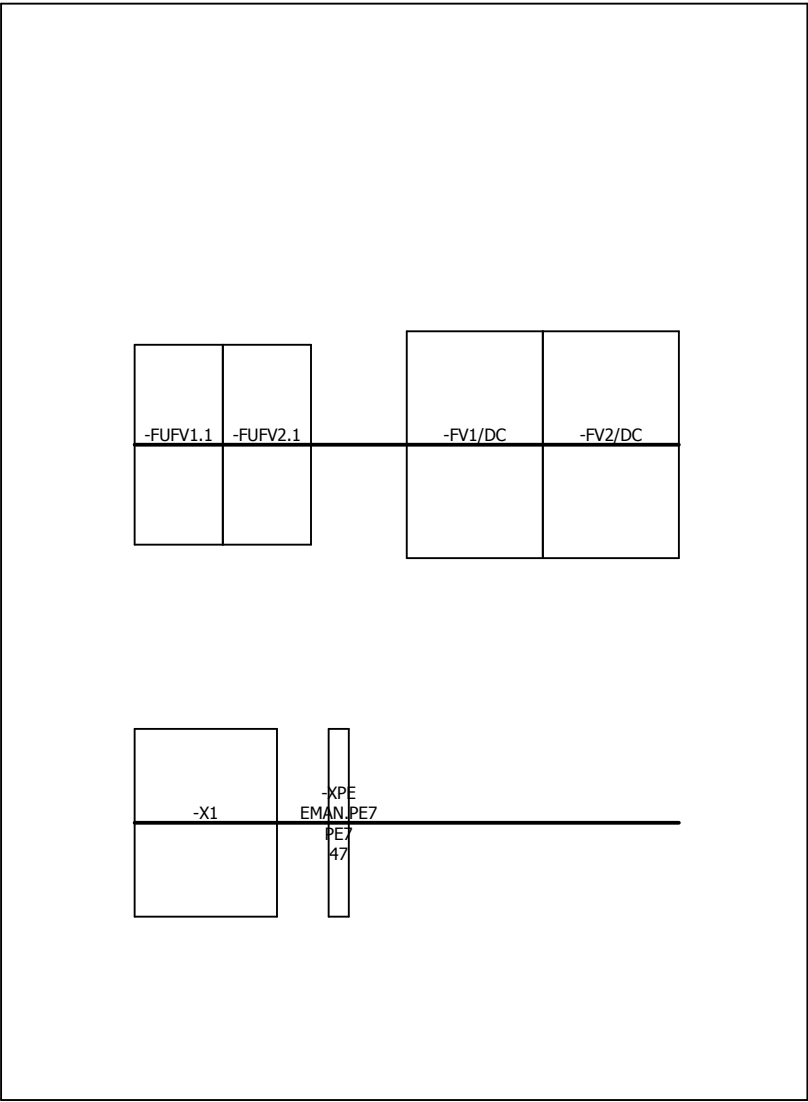

1200

# ABB Mistral65H

## 1SLM006500A2114