



LEGENDA:

- NOVÝ SVODOVÝ VODIČ AlMgSi  $\varnothing$  8mm
- stávající SVODOVÝ VODIČ AlMgSi  $\varnothing$  8mm
- PJ

STÁVAJÍCÍ POMOČNÝ JÍMAČ
- JT

STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ TYČ
- JT2

JÍMACÍ TYČ Fe/Zn, l=1500mm
- IZ

VČ. BETONOVÉHO PODSTAVCE
- IZOLAČNÍ VZPĚRA 430mm
- SK

VČ. BETONOVÉHO PODSTAVCE
- SS


SVORKA KŘÍŽOVÁ Fe/Zn
- SVORKA SPOJOVACÍ Fe/Zn

POZNÁMKA:


STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE DOPLNĚNA JÍMACÍ TYČE, TAK ABY BYLA ZAJIŠTĚNA OCHRANA NOVĚ INSTALOVANÉ TECHNOLOGIE.  
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST PRO VZDUCH JE <30cm.  
MAX. HODNOTA UZEMNĚNÍ CELÉ SOUSTAVY NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 2 OHMY.  
OBJEKT JE ZAŘAZEN ANALÝZOU RIZIKA DO LPS III.

DETAIL KŘÍŽENÍ  
JÍMACÍHO VEDENÍ:


PŘI KŘÍŽENÍ JÍMACÍHO VEDENÍ BUDOU KŘÍŽOVÉ  
SPOJKY DOPLNĚNY SPOJOVACÍMI SVORKAMI.

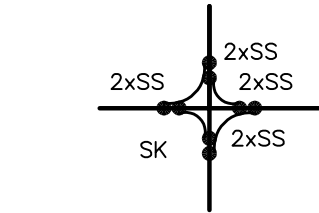

PŘI ODBOČENÍ JÍMACÍHO VEDENÍ BUDOU KŘÍŽOVÉ  
SPOJKY DOPLNĚNY SPOJOVACÍMI SVORKAMI.



DETAIL PRO  
PŘECHOD:

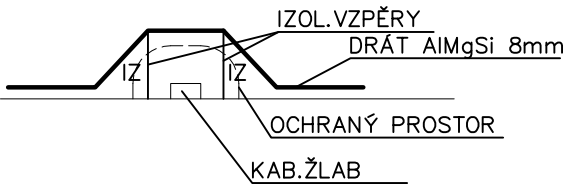

|                                                              |  |                            |                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval<br>M. POŠTOLKA                                    |  | Zodp. proj.<br>M. POŠTOLKA | Kontroloval<br>M. POŠTOLKA | <div><div><b>LDH</b></div><div>s p o l . s r o .</div><div>Projektová a obchodní činnost<br/>tel.: 739 570 520</div></div> |
|                                                              |  |                            |                            |                                                                                                                            |
| Kraj: PRAHA                                                  |  | OÚ: PRAHA – ČERNOŠICE      |                            |                                                                                                                            |
| Investor: Město Černošice, Karlštejská 259, 252 28 Černošice |  |                            |                            | Č. zakázky 5046                                                                                                            |
| Stavba: FVE MŠ Černošice – Husova                            |  |                            |                            | Datum 1/2026                                                                                                               |
| Akce:                                                        |  |                            |                            | Stupeň PROJEKT                                                                                                             |
|                                                              |  |                            |                            | Formát 2A4                                                                                                                 |
| Objekt:                                                      |  |                            |                            | Měřítko 1:100                                                                                                              |
| Soubor:                                                      |  |                            |                            | Arch. č. 5046/26                                                                                                           |
| Část profese ELEKTROINSTALACE                                |  |                            |                            | Příloha číslo 03                                                                                                           |
| Obsah: BLESKOSVODNÁ INSTALACE                                |  |                            |                            |                                                                                                                            |