

**Datum: 21.01.2026**

**Číslo projektu: 5046**

# **Ochrana před bleskem Řízení rizik**

vytvoreno podle mezinárodní normy:  
IEC 62305-2:2010-12

s přihlédnutím ke specifickým podmínkám dané země v:  
ČSN EN 62305-2:2013-02

**Souhrn opatření,  
která snižují riziko škod způsobených bleskem  
vyplývající z výpočtu Řízení rizika  
pro následující projekt:**

**Projekt/Název objektu:**

**MÚ Černošice, Husova FVE**

**Zákazník/klient:**

**Město Černošice, Karlštejská 259, 252 28 Černošice**

**Posouzení rizik provedl:**

Martin Poštolka  
LDH spol. s r.o.

## Obsah

- 1. Přehled zkratk**
- 2. Normativní podklady**
- 3. Riziko škod a příčiny poškození**
- 4. Údaje o projektu**
  - 4.1. Vyhodnocení rizik
  - 4.2. Poloha, včetně parametrů budovy
  - 4.3. Rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón
- 5. Inženýrské sítě**
- 6. Vlastnosti stavby**
  - 6.1. Riziko požáru
  - 6.2. Opatření pro snížení následku požáru
  - 6.3. Jiné nebezpečí v budově pro osoby
  - 6.4. Dodatečné ztráty - Lidské životy L1
  - 6.5. Vnější stínění místnosti
- 7. Vyhodnocení rizika**
  - 7.1. Riziko R1, lidské životy
  - 7.2. Výběr ochranných opatření
- 8. Právní závaznost**
- 9. Všeobecné informace**
- 10. Objasnění pojmů**

## 1. Přehled zkratk

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | odpisová míra                                                                                                                           |
| a <sub>t</sub>                  | doba návratnosti                                                                                                                        |
| c <sub>a</sub>                  | hodnota zvířat v zóně, v tisících korun                                                                                                 |
| c <sub>b</sub>                  | hodnota části budovy připadající na zónu, v tisících korun                                                                              |
| c <sub>c</sub>                  | hodnota obsahu zóny v tisících korun                                                                                                    |
| c <sub>s</sub>                  | hodnota vybavení zóny (včetně její produkce), v tisících korun                                                                          |
| c <sub>t</sub>                  | celková hodnota stavby v tisících korun                                                                                                 |
| C <sub>D</sub> ;C <sub>DJ</sub> | činitel polohy                                                                                                                          |
| C <sub>L</sub>                  | roční náklady na celkové ztráty, bez použití ochranných opatření                                                                        |
| C <sub>PM</sub>                 | roční náklady na vybraná ochranná opatření                                                                                              |
| C <sub>RL</sub>                 | roční náklady na zbytkové ztráty                                                                                                        |
| EB                              | pospojování pro ochranu před bleskem ( <i>lightning equipotential bonding</i> )                                                         |
| H                               | výška budovy                                                                                                                            |
| H <sub>p</sub>                  | nejvyšší bod budovy                                                                                                                     |
| i                               | úrok                                                                                                                                    |
| K <sub>S1</sub>                 | činitel související se stínicí účinností stavby                                                                                         |
| K <sub>S1W</sub>                | rozteč mezi svody LPS                                                                                                                   |
| K <sub>S2</sub>                 | činitel související se stínicí účinností stínění umístěných uvnitř stavby                                                               |
| K <sub>S2W</sub>                | velikost ok stínění uvnitř budovy nebo stavby                                                                                           |
| L1                              | ztráta lidského života                                                                                                                  |
| L2                              | ztráta veřejných služeb                                                                                                                 |
| L3                              | ztráta kulturního dědictví                                                                                                              |
| L4                              | ztráta ekonomická                                                                                                                       |
| L                               | délka objektu                                                                                                                           |
| LEMP                            | elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem                                                                                               |
| LP                              | ochrana před bleskem                                                                                                                    |
| LPL                             | hladina ochrany před bleskem                                                                                                            |
| LPS                             | systém ochrany před bleskem                                                                                                             |
| LPZ                             | zóna ochrany před bleskem                                                                                                               |
| m                               | sazba na údržbu                                                                                                                         |
| N <sub>D</sub>                  | počet nebezpečných událostí způsobených úderem do stavby                                                                                |
| NG                              | hustota úderů blesku do země                                                                                                            |
| PB                              | pravděpodobnost hmotné škody na stavbě (úderem do stavby)                                                                               |
| PEB                             | pravděpodobnost snížení PU a PV v závislosti na charakteristikách vedení a výdržném napětí zařízení, je-li instalováno EB (pospojování) |
| PSPD                            | pravděpodobnost snížení PC, PM, PW a PZ, jsou-li nainstalovány koordinované systémy SPD                                                 |
| R                               | riziko                                                                                                                                  |
| R1                              | riziko ztrát lidských životů ve stavbě                                                                                                  |
| R2                              | riziko ztráty veřejné služby ve stavbě                                                                                                  |
| R3                              | riziko ztráty kulturního dědictví ve stavbě                                                                                             |
| R4                              | riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě                                                                                             |
| RA                              | součást rizika (úraz živých bytostí – úderem do stavby)                                                                                 |
| RB                              | součást rizika (hmotná škoda na stavbě – úderem do stavby)                                                                              |
| RC                              | součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem do stavby)                                                                           |
| RM                              | součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem v blízkosti stavby)                                                                  |
| RU                              | součást rizika (úraz živých bytostí – úderem do připojeného vedení)                                                                     |
| RV                              | součást rizika (hmotná škoda na stavbě – úderem do připojeného vedení)                                                                  |
| RW                              | součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem do připojeného vedení)                                                               |
| RZ                              | součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem v blízkosti připojeného vedení)                                                      |

|     |                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RT  | přípustné riziko                                                                       |
| rf  | činitel snižující ztráty závisující na riziku požáru                                   |
| rp  | činitel snižující ztráty v důsledku protipožárních opatření                            |
| SM  | roční úspora peněz                                                                     |
| SPD | přepětové ochranné zařízení                                                            |
| SPM | ochranná opatření proti LEMP (opatření pro ochranu vnitřních systémů před účinky LEMP) |
| tex | doba trvání přítomnosti nebezpečí výbuchu                                              |
| W   | šířka stavby                                                                           |
| Z   | zóny budovy                                                                            |

## 2. Normativní podklady

Řada ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí:

- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy“
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika“
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života“
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách“

## 3. Riziko škod a příčiny poškození

Aby nedošlo k poškození způsobenému bleskem, je nutné specifikovaná ochranná opatření na objektu důsledně zrealizovat. Řízení rizik popsané v- normě ČSN EN 62305-2:2013-02 zahrnuje analýzu rizik, která potřebnou úroveň ochrany objektu stanoví s ohledem na ohrožení bleskem. Cílem řízení rizik je snížení rizika tím, že ochranná opatření sníží riziko na přijatelnou úroveň.

K určení převládajícího rizika pro objekt bez ochranných opatření se uvažují nebezpečí, která v důsledku přímého/nepřímého ohrožení budovy bleskem, a stejně tak připojených vedení, hrozí poškozením dle uvedených R. Riziko představuje míru možných ročních ztrát. Rizika jsou komplexní a dělí se na:

- Riziko  $R_1$ : Riziko ztrát na lidských životech;
- Riziko  $R_2$ : Riziko ztrát na veřejných službách;
- Riziko  $R_3$ : Riziko ztrát na kulturním dědictví;
- Riziko  $R_4$ : Riziko ztrát ekonomických hodnot.

V závislosti na přístupu jsou tato rizika všechna nebo pouze jednotlivě vyhodnocena. Každé riziko je definováno jako přípustné v podobě číselné hodnoty. Chcete-li dosáhnout přijatelného rizika, musíte zvážit technická a ekonomicky optimální ochranná opatření, jako je vnější ochrana před bleskem podle ČSN EN 62305-3:2012-01 nebo koordinovaná ochrana SPD podle ČSN EN 62305-4:2011-09 apod.

Aby bylo možné určit rizikové oblasti přesněji, posuzujeme rizika do detailu. Každé riziko se skládá ze součtu součástí rizika:

- $R_1 = R_A + R_B + R_C + R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$
- $R_2 = R_B + R_C + R_M + R_V + R_W + R_Z$
- $R_3 = R_B + R_V$


$$R_4 = R_A + R_B + R_C + R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$$

Každá riziková složka popisuje určité nebezpečí. Mezi rizikové složky patří i možná ztráta. Ztráty, které můžete utrpět v důsledku úderu blesku, jsou definovány takto:

- L1 = Ztráta lidského života
- L2 = Ztráta veřejné služby
- L3 = Ztráta kulturního dědictví
- L4 = Ztráta ekonomické hodnoty

V souvislosti s přístupem k součástem rizika jsou potenciální ztráty spojené s následujícími, jak je uvedeno níže.

Součásti rizika se rozlišují podle zdrojů poškození.

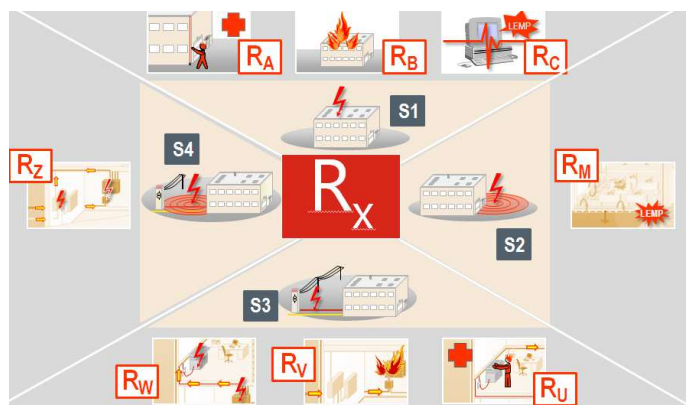

#### Zdroj poškození **S1**: Úder blesku do budovy

- $R_A$  Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému úrazem elektrickým proudem v důsledku dotykových a krokových napětí ve stavbě a mimo stavbu v zónách až do 3 m kolem svodů. Mohou také nastat ztráty typu L1 a – v případě staveb obsahujících dobytek – ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat.
- $R_B$  Součást vztahující se ke hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, které iniciuje požár nebo výbuch, které mohou také ohrozit prostředí. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4).
- $R_C$  Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

#### Zdroj poškození **S2**: Úder blesku v blízkosti stavby

- $R_M$  Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech

mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

**Zdroj poškození S3: Úder blesku do vedení připojeného ke stavbě**

- R<sub>U</sub>** Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému dotykovými a krokovými napětími uvnitř stavby, jejichž příčinou jsou bleskové proudy injektované do vedení vstupujícího do stavby. Mohou také nastat ztráty typu L1 a v případě zemědělských staveb ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat.
- R<sub>V</sub>** Součást vztahující se ke hmotné škodě (požár nebo výbuch iniciované nebezpečným jiskřením mezi venkovní instalací a kovovými částmi, obvykle na vstupu vedení do stavby), způsobené bleskovým proudem přeneseným přes nebo podél vstupujícího vedení. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4).
- R<sub>W</sub>** Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

**Zdroj poškození S4: Úder blesku v blízkosti vedení připojeného ke stavbě**

- R<sub>Z</sub>** Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

Podle jednotlivých součástí rizika lze nebezpečí ztrát analyzovat a eliminovat je příslušnými ochrannými opatřeními.

Provedená analýza rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 na projekt FVE-MŠ Husova – objekt/budovu: MŠ Husova poukazuje na nutnost ochranných opatření na a v objektu. Na základě posouzení potenciálního rizika pro objekt byla určena nezbytná opatření ke snížení rizika. Výsledkem hodnocení rizika může být nejen LPS, ale i SPM, včetně potřebného stínění proti LEMP.

Výsledkem je ekonomicky rozumná volba ochranných opatření, vhodná pro stávající budovu určitého charakteru a typu užívání stavby.

#### **4. Údaje o projektu**

##### **4.1 Vyhodnocení rizik**

Vzhledem k povaze a využití budovy MŠ Husova u je nutné zvážit tato rizika:

Riziko  $R_1$ : Riziko ztráty lidského života;

$R_T$ : 1,00E-05

Přípustná rizika  $R_T$  jsou definována:

Cílem analýzy rizika je snížit existující rizika na přijatelnou úroveň přípustného rizika  $R_T$  tak, aby byla provedena ekonomicky rozumná volba ochranných opatření.


#### 4.2 Poloha, včetně parametrů budovy

Základem výpočtu analýzy rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 je hustota úderů blesku  $N_g$ . Udává počet přímých úderů blesků na  $\text{km}^2$  za rok. Pro dané umístění budovy MŠ Husova je stanoven podle izokeraunické mapy 3,00 počet úderů blesku na  $\text{km}^2$  za rok. Z toho vyplývá počet bouřkových dní za rok pro dané místo v projektu ve výši 30,00 dní.

Základem analýzy rizik je hustota úderů blesků  $N_g$ . Udává počet přímých úderů blesku za rok na  $\text{km}^2$ .

|          |                                |         |
|----------|--------------------------------|---------|
| $L_b$    | Délka:                         | 44,70 m |
| $W_b$    | Šířka:                         | 44,70 m |
| $H_b$    | Výška:                         | 4,20 m  |
| $H_{pb}$ | Nejvyšší bod (pokud existuje): | 6,54 m  |

Výsledkem výpočtu jsou sběrné oblasti pro přímý 4 749,00 m nebo nepřímý úder blesku (vedle budovy nebo stavby) v 874 798,00  $\text{m}^2$ .

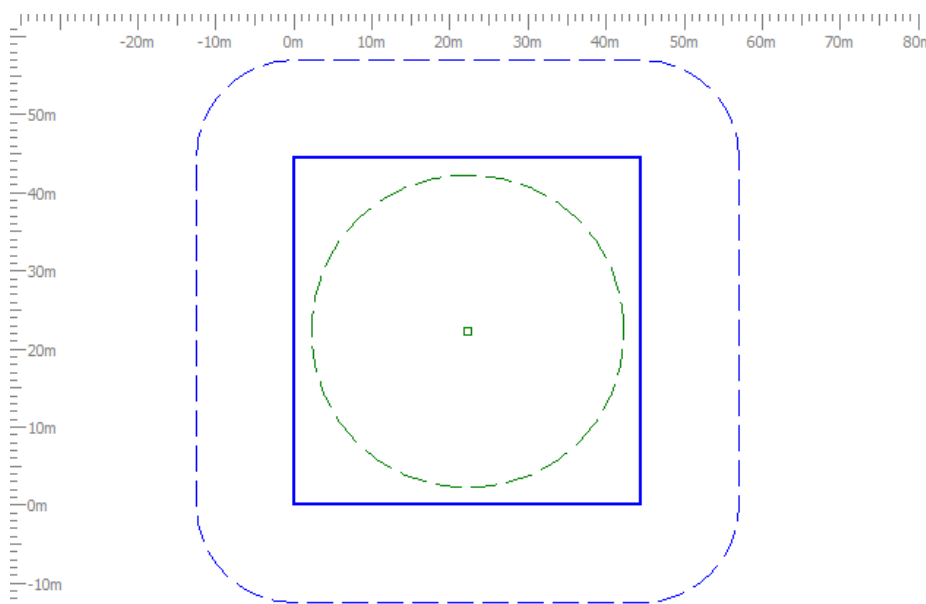

Pro stanovení sběrných ploch pro přímý/nepřímý úder blesku je důležitým prvkem i tvar a struktura

budovy. Budova je definována těmito parametry:

Relativní pozice  $C_{db}$ : 1,00

Výsledkem vztahu hustoty úderů blesků s ohledem na velikosti objektu, a při zohlednění okolí objektu, je počet nebezpečných událostí pro přímý úder blesku  $N_d$  do budovy ve výši 0,0142 úderů/rok, počet nebezpečných událostí pro nepřímý úder blesku v blízkosti budovy ve výši 2,6244 úderů/rok.

#### 4.3 Rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón

Celá stavba MŠ Husova byla rozdělena do následujících vyšetřovaných zón ochrany před bleskem:

- LPZ 0B - ochrana budovy před přímými údery blesku
- LPZ 1 - vnitřní prostor chráněné stavby
  - NP 1.01 - ZÁDVEŘÍ, HALA, CHODBA, WC
  - NP 1.02 - TŘÍDA 1
  - NP 1.03 - TŘÍDA 2
  - NP 1.04 - TŘÍDA 3
  - NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR
  - NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA
  - NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST
  - NP 1.08 - SKLAD ODPADU
  - NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ

Zóny ochrany před bleskem se liší těmito normativními definicemi:

|             |   |                                                                                                                                                          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPZ 0B      | = | Chráněno proti přímému úderu blesku, ohrožuje celé elektromagnetické pole blesků. Vnitřní systémy mohou být vystaveny bleskovým proudům (poměrné části). |
| LPZ 1       | = | Impulzní proudy dále omezeny přepětovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku může být zmírněno prostorovým stíněním.          |
| LPZ 2 ... n | = | Impulzní proudy dále omezeny přepětovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku je obvykle zmírněno prostorovým stíněním.        |

Objekt je možné rozdělit do zón podle následujících rozlišovacích kritérií:

- Typ půdy nebo podlahy
- Požární úseky
- Prostorové stínění
- Uspořádání vnitřních systémů
- Stávající nebo předpokládaná ochranná opatření
- Výše možných ztrát



|                                          | L1tz             | L1nz     |
|------------------------------------------|------------------|----------|
| Z1 (NP 1.01 - ZÁDVEŘÍ, HALA, CHODBA, WC) | 8 760 hodiny/rok | 0 osoby  |
| Z2 (NP 1.02 - TŘÍDA 1)                   | 2 046 hodiny/rok | 31 osoby |
| Z3 (NP 1.03 - TŘÍDA 2)                   | 2 046 hodiny/rok | 31 osoby |
| Z4 (NP 1.04 - TŘÍDA 3)                   | 2 046 hodiny/rok | 31 osoby |
| Z5 (NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR)          | 2 046 hodiny/rok | 10 osoby |
| Z6 (NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA)           | 160 hodiny/rok   | 10 osoby |
| Z7 (NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST)        | 16 hodiny/rok    | 1 osoby  |
| Z8 (NP 1.08 - SKLAD ODPADU)              | 16 hodiny/rok    | 1 osoby  |
| Z9 (NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ) | 8 hodiny/rok     | 1 osoby  |

L1tz: čas, po který se nacházejí osoby v zóně

L1nz: počet možných ohrožených osob

## 5. Inženýrské sítě

Analýza rizika se vyhodnocuje pro všechna příchozí a odchozí napájecí vedení budovy. Elektricky vodivé trubky by neměly být brány v úvahu v případě, že jsou připojeny k hlavní ochranné přípojnici budovy (HEP). Pokud žádné takové připojení neexistuje, je nutné je v analýze rizik uvažovat (vyrovnání se potenciálů!).

V rámci analýzy rizik byly pro objekt MŠ Husova zohledněny následné inženýrské sítě:

- FVE
- kamery
- klimatizace
- přípojka NN
- přípojka SEK
- svod STA

### 5.1 FVE

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Činitel instalace:      | vrchní vedení                                          |
| Typ vedení:             | vedení elektrické energie                              |
| Prostředí okolí vedení: | městské prostředí                                      |
| Připojení vedení:       | žádné zvláštní podmínky                                |
| Transformátor:          | napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení |
| Stínění kabelu:         | vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení      |

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 15,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 600,00 m<sup>2</sup>
- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 60 000,00 m<sup>2</sup>

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k FVE, je stanovena pro následující zónu:

|                                     | FVE - Uw    |
|-------------------------------------|-------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.02 - TRÍDA 1                   | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.03 - TRÍDA 2                   | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.04 - TRÍDA 3                   | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | Uw ≤ 1,0 kV |

Rozvody v budově FVE byly v zónách definovány takto:

|                                     | FVE - KS3                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.02 - TRÍDA 1                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.03 - TRÍDA 2                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.04 - TRÍDA 3                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |

## 5.2 kamery

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Činitel instalace:      | vrchní vedení                                          |
| Typ vedení:             | telekomunikační vedení                                 |
| Prostředí okolí vedení: | venkovské prostředí                                    |
| Připojení vedení:       | žádné zvláštní podmínky                                |
| Transformátor:          | napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení |
| Stínění kabelu:         | vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení      |

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 50,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 2 000,00 m<sup>2</sup>

- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 200 000,00 m<sup>2</sup>

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k kamery, je stanovena pro následující zónu:

|                                     | kamery - Uw |
|-------------------------------------|-------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.02 - TŘÍDA 1                   | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.03 - TŘÍDA 2                   | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.04 - TŘÍDA 3                   | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | Uw ≤ 1,0 kV |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | Uw ≤ 1,0 kV |

Rozvody v budově kamery byly v zónách definovány takto:

|                                     | kamery - KS3                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.02 - TŘÍDA 1                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.03 - TŘÍDA 2                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.04 - TŘÍDA 3                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |

### 5.3 klimatizace

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Činitel instalace:      | vrchní vedení                                          |
| Typ vedení:             | vedení elektrické energie                              |
| Prostředí okolí vedení: | městské prostředí                                      |
| Připojení vedení:       | žádné zvláštní podmínky                                |
| Transformátor:          | napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení |
| Stínění kabelu:         | vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení      |

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 5,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 200,00 m<sup>2</sup>
- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 20 000,00 m<sup>2</sup>

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k klimatizace, je stanovena pro následující zónu:

|                                     | klimatizace - Uw |
|-------------------------------------|------------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | Uw ≤ 1,0 kV      |
| NP 1.02 - TŘÍDA 1                   | Uw ≤ 1,0 kV      |
| NP 1.03 - TŘÍDA 2                   | Uw ≤ 1,0 kV      |
| NP 1.04 - TŘÍDA 3                   | Uw ≤ 1,0 kV      |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | Uw ≤ 1,0 kV      |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | Uw ≤ 1,0 kV      |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | Uw ≤ 1,0 kV      |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | Uw ≤ 1,0 kV      |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | Uw ≤ 1,0 kV      |

Rozvody v budově klimatizace byly v zónách definovány takto:

|                                     | klimatizace - KS3                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.02 - TŘÍDA 1                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.03 - TŘÍDA 2                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.04 - TŘÍDA 3                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |

#### 5.4 přípojka NN

- Činitel instalace: kabelové vedení
- Typ vedení: vedení elektrické energie
- Prostředí okolí vedení: městské prostředí
- Připojení vedení: žádné zvláštní podmínky

Transformátor: napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení

Stínění kabelu: vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 80,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 3 200,00 m<sup>2</sup>
- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 320 000,00 m<sup>2</sup>

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k přípojce NN, je stanovena pro následující zónu:

|                                     | přípojka NN - $U_w$       |
|-------------------------------------|---------------------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.02 - TŘÍDA 1                   | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.03 - TŘÍDA 2                   | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.04 - TŘÍDA 3                   | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |

Rozvody v budově přípojka NN byly v zónách definovány takto:

|                                     | přípojka NN - KS3                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.02 - TŘÍDA 1                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.03 - TŘÍDA 2                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.04 - TŘÍDA 3                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |

## 5.5 přípojka SEK

Činitel instalace: kabelové vedení

Typ vedení: telekomunikační vedení

Prostředí okolí vedení: městské prostředí

Připojení vedení: žádné zvláštní podmínky

Transformátor: napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení

Stínění kabelu: vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 1 000,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 40 000,00 m<sup>2</sup>
- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 4 000 000,00 m<sup>2</sup>

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k přípojce SEK, je stanovena pro následující zónu:

|                                     | přípojka SEK - $U_w$      |
|-------------------------------------|---------------------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.02 - TRÍDA 1                   | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.03 - TRÍDA 2                   | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.04 - TRÍDA 3                   | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | $U_w \leq 1,0 \text{ kV}$ |

Rozvody v budově přípojka SEK byly v zónách definovány takto:

|                                     | přípojka SEK - KS3                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.02 - TRÍDA 1                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.03 - TRÍDA 2                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.04 - TRÍDA 3                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |

## 5.6 svod STA

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Činitel instalace:      | vrchní vedení                                          |
| Typ vedení:             | telekomunikační vedení                                 |
| Prostředí okolí vedení: | městské prostředí                                      |
| Připojení vedení:       | žádné zvláštní podmínky                                |
| Transformátor:          | napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení |
| Stínění kabelu:         | vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení      |

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 1 000,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- |                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení:            | 40 000,00 m <sup>2</sup>    |
| - sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: | 4 000 000,00 m <sup>2</sup> |

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k svod STA, je stanovena pro následující zónu:

|                                     | svod STA - Uw |
|-------------------------------------|---------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | Uw ≤ 1,0 kV   |
| NP 1.02 - TRÍDA 1                   | Uw ≤ 1,0 kV   |
| NP 1.03 - TRÍDA 2                   | Uw ≤ 1,0 kV   |
| NP 1.04 - TRÍDA 3                   | Uw ≤ 1,0 kV   |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | Uw ≤ 1,0 kV   |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | Uw ≤ 1,0 kV   |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | Uw ≤ 1,0 kV   |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | Uw ≤ 1,0 kV   |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | Uw ≤ 1,0 kV   |

Rozvody v budově svod STA byly v zónách definovány takto:

|                                     | svod STA - KS3                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NP 1.01 - ZÁDVEŘI, HALA, CHODBA, WC | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.02 - TŘÍDA 1                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.03 - TŘÍDA 2                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.04 - TŘÍDA 3                   | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR          | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA           | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST        | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.08 - SKLAD ODPADU              | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |
| NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ | nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček |

## 6. Vlastnosti stavby

### 6.1 Riziko požáru

Riziko požáru je jedním z nejdůležitějších kritérií při určování hodnoty LPS (Lightning Protection System) představuje klasifikaci požárního rizika na základě konkrétního požárního zatížení. Požární zatížení by měla být stanovena odborníkem požární bezpečnosti nebo zřízené na základě dohody s vlastníkem objektu a jeho pojišťovnou. Rozlišují se podle následujících kritérií:

- Žádné nebezpečí požáru
- Malé riziko požáru (požární zatížení v budově menší než 400 MJ/m<sup>2</sup>)
- Obvyklé riziko požáru (požární zatížení v budově mezi 400 MJ/m<sup>2</sup> a 800 MJ/m<sup>2</sup>)
- Vysoké riziko požáru (zvláštní požární zatížení v budovách větší než 800 MJ/m<sup>2</sup>)
- Výbuch: Zóna 2/22
- Výbuch: Zóna 1/ 21
- Výbuch: Zóna 0/20

Riziko požáru v budově je základním prvkem při posuzování potřebných kontrolních opatření. Riziko požáru bylo uvažováno při výpočtu pro budovu MŠ Husova jako:

|                                              | Z1                                  | Z2                                  | Z3                                  | Z4                                  | Z5                                  | Z6                                  | Z7                                  | Z8                                  | Z9                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| žádné riziko požáru nebo výbuchu             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| nízké riziko požáru                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| obvyklé riziko požáru                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| vysoké riziko požáru                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| výbuch - EX-zóna 2, 22                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| výbuch - EX-Zóna 1, 21                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| výbuch - EX-zóna 0, 20 a pevné výbušné látky | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

### 6.2 Opatření pro snížení následku požáru

Následující opatření byla vybrána ke snížení následků požáru ve výpočtu:



|                                                                                                                         | Z1                                  | Z2                                  | Z3                                  | Z4                                  | Z5                                  | Z6                                  | Z7                                  | Z8                                  | Z9                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| neexistují žádná opatření                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| hasicí přístroje, ruční hasicí přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| automatické hasicí zařízení/EPS                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

### 6.3 Jiné nebezpečí v budově pro osoby

Vzhledem k počtu osob je možné nebezpečí paniky pro budovy MŠ Husova klasifikovat takto:

|                                                                                                              | Z1                                  | Z2                                  | Z3                                  | Z4                                  | Z5                                  | Z6                                  | Z7                                  | Z8                                  | Z9                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| žádné zvláštní nebezpečí                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| nízká úroveň paniky (např. budovy nejvýše se dvěma poschodími a počet osob do 100)                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| průměrná úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky účast, mezi 100 a 1000 návštěvníků) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| obtížná evakuace (např. budovy s handicapovanými osobami, nemocnice)                                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| vysoká úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky, účast více než 1000 návštěvníků)     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

### 6.4 Dodatečné ztráty - Lidské životy L1

Pokud se poškození budovy nebo stavby způsobené úderem blesku může rozšířit i na blízké okolí nebo životní prostředí (např. chemické nebo radioaktivní emise), je třeba brát v úvahu další ztráty (LBE a LVE) v odhadu celkových ztrát (LBT a LVT).

L1te - čas, po který se nacházejí osoby vně budovy:

160,00 hodiny/rok

| L1Lfe                                    | osoby, které mohou být zraněny vně budovy |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Z1 (NP 1.01 - ZÁDVEŘÍ, HALA, CHODBA, WC) | -                                         |
| Z2 (NP 1.02 - TŘÍDA 1)                   | -                                         |
| Z3 (NP 1.03 - TŘÍDA 2)                   | -                                         |
| Z4 (NP 1.04 - TŘÍDA 3)                   | -                                         |
| Z5 (NP 1.05 - KUCHYN, KANCELAR)          | 10,00 %                                   |
| Z6 (NP 1.06 - SÁL, TĚLOCVIČNA)           | -                                         |
| Z7 (NP 1.07 - TECHNICKÁ MÍSTNOST)        | -                                         |
| Z8 (NP 1.08 - SKLAD ODPADU)              | -                                         |
| Z9 (NP 1.09 - SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ) | -                                         |

## 6.5 Vnější stínění místnosti

Prostorové stínění zeslabuje magnetické pole uvnitř budovy nebo stavby, které je způsobeno bleskem do, nebo vedle objektu a snižuje vnitřní rázové vlny.

Toho lze dosáhnout tím, že se pospojením vytvoří síť, ve které mají být zahrnuty všechny vodivé části nosné konstrukce a vnitřní systémy. Vnější/vnitřní prostorové stínění tak tvoří pouze část konstrukce budovy. Je důležité zabezpečit, aby se při použití plechové střešní krytiny a kovových obkladů zajistilo dostatečné elektricky vodivé spojení mezi sebou navzájem včetně vyrovnání potenciálu v souladu s normativními požadavky.

Vnější plášť budovy MŠ Husova:

- žádné stínění

## 7. Vyhodnocení rizika


V bodu 4.1 je popsáno riziko a v bodu 7 je toto riziko vypočteno.

U každého rizika značí označení: přípustné = modrý pruh; vyhovující = zelený pruh; nevyhovující = červený pruh.


### 7.1 Riziko R1, lidské životy

Pro osoby vně budovy, ale i uvnitř MŠ Husova byla určena následující rizika:

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Přípustné riziko $R_T$ :          | 1,00E-05 |
| Vypočtené riziko R1 (nechráněné): | 7,73E-05 |
| Vypočtené riziko R1 (chráněné):   | 5,28E-06 |

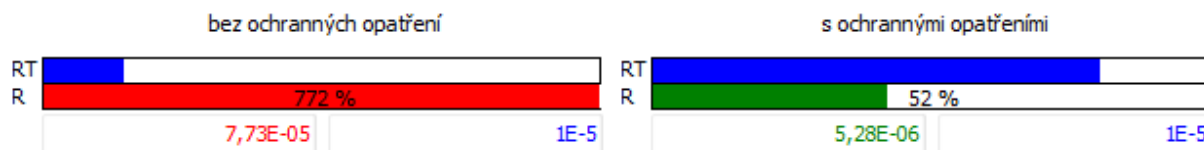

Riziko R1 se skládá z těchto součástí rizika:

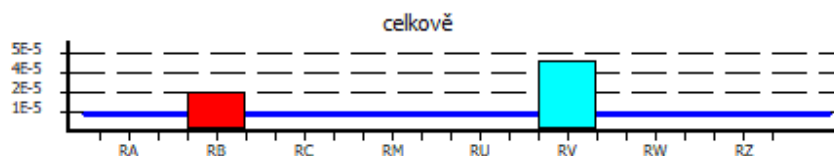

Za účelem snížení rizika je nutno realizovat ochranná opatření popsaná v bodě 7.

## 7.2 Výběr ochranných opatření

Výběrem následujících ochranných opatření můžete stávající rizika snížit na přijatelnou úroveň.

Je nutno realizovat minimálně veškerá níže uvedená ochranná opatření.

### opatření s ochrannou / požadovaný stav:

| prostor | opatření                                                    | činitel   |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| pB:     | systém ochrany před bleskem LPS<br>LPS třída III            | 1.000E-01 |
| pEB:    | pospojování proti blesku<br>pospojování pro LPL III nebo IV | 5.000E-02 |

### LPZ 1:

NP 1.01 -  
ZÁDVEŘI, HALA, CHODB  
A, WC

|     |                                                                                |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| rt: | vlastnosti půdy/podlahy<br>zemědělská plocha, beton $R \leq 1 \text{ k}\Omega$ | 1.000E-02 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## 8. Právní závaznost

Posouzení rizik provedené na základě informací poskytnutých provozovatelem budovy, jejím vlastníkem nebo odbornými zaměstnanci je třeba zjišťovat na místě. Je nutno poznamenat, že tyto údaje je třeba zkontrolovat, odpovídají-li realitě.

Na místě je potřeba získat informace pro výpočet rizika, které poskytne provozovatel budovy, její vlastník nebo odborní zaměstnanci. Je nutno tyto údaje zkontrolovat, zda odpovídají realitě.

Postup pro stanovení výpočtu rizika softwarem DEHNsupport je odvozen od standardní normy ČSN EN 62305-2:2013-02.

Je třeba poznamenat, že všechny předpoklady, dokumentace, ilustrace, kresby, rozměry, parametry a výsledky nejsou právně závazné pro zpracovatele výpočtu rizik.

---

Místo, Datum

---

Razítko, Podpis

## 9. Všeobecné informace

### 9.1 Součásti vnější ochrany před bleskem

Prvky ochrany před bleskem, které se používají pro výstavbu vnějšího systému ochrany před bleskem, musí splňovat určité mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem EN 62561-x. Tato standardní řada je rozdělena například do následujících částí:

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| - EN 62561-1:2012 | Požadavky na spojovací součásti                 |
| - EN 62561-2:2012 | Požadavky na vodiče a zemniče                   |
| - EN 62561-3:2012 | Požadavky na oddělovací jiskřiště               |
| - EN 62561-4:2011 | Požadavky na podpěry vodičů                     |
| - EN 62561-5:2011 | Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů |

#### 9.1.1 EN 62561-1:2012 Požadavky na spojovací součásti

Požadavky na spojovací součásti (svorky) jsou definovány v normě EN 62561-1. To znamená, že pro instalaci systémů ochrany před bleskem platí, že spojovací komponenty musí být vybrány pro očekávané zatížení (H nebo N). Tak by na jímač připadla (100% bleskového proudu) svorka pro zatížení H (100 kA) a na již rozdělený bleskový proud, například ve smyčce nebo v přívodu k zemnici svorce pouze N (50 kA). Schopnost zvládat zatížení prokazuje zkouška výrobce.

#### 9.1.2 EN 62561-2:2012 Požadavky na vodiče a zemniče

Zvláštní požadavky na vodiče, například svody a zemnění, jsou uvedeny v normě EN 62561-2. Ty jsou definovány následujícím způsobem:

- mechanické vlastnosti (pevnost v tahu a minimální tažnost),
- elektrické vlastnosti (maximální odpor) a
- antikorozi ochranné vlastnosti (umělé stárnutí).

Norma EN 62561-2 také specifikuje požadavky na uzemnění a zemnici tyče. Důležité jsou zde především materiál, geometrie, minimální rozměry a mechanické a elektrické vlastnosti. Tyto požadavky normy jsou důležité vlastnosti výrobků, které musí být uvedeny v dokumentaci a katalogových listů výrobce.

#### 9.1.3 EN 62561-3:2012 Požadavky na oddělovací jiskřiště

Jiskřiště lze použít pro elektrickou izolaci uzemňovací soustavy.

Pro oddělovací jiskřiště platí požadavky normy EN 62561-3, aby komponenty, pokud jsou instalovány podle pokynů výrobce, byly spolehlivé, stabilní a bezpečné pro lidi a okolní zařízení.

#### 9.1.4 EN 62561-4:2011 Požadavky na podpěry vodičů

Norma EN 62561-4 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové i nekovové podpěry vodičů používaných na svody.

#### 9.1.5 EN 62561-5:2011 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

Všechny revizní skříně musí být navrženy a konstruovány tak, že jsou spolehlivé při určeném použití a bez rizika pro osoby nebo životní prostředí. EN 62561-5 specifikuje požadavky a zkoušky pro revizní skříně a prostupy izolací základu (například zkouška těsnosti).

## 10. Objasnění pojmů

### Koordinovaná ochrana SPD

Vybraná SPD vytvoří koordinovaný systém, který snižuje selhání elektrických a elektronických systémů.

### Izolační rozhraní

Zařízení, která mohou snížit rázové vlny ve vedeních, které vstupují do LPZ. Tato zařízení zahrnují oddělovací transformátory s uzemněným stíněním mezi vinutími, nekovové kabely z optických vláken a optočleny. Izolační odpor těchto zařízení musí být v souladu s vyhláškou nebo normou.

### LEMP elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem [en: lightning electromagnetic impulse]

Všechny elektromagnetické účinky proudu blesku, který prostřednictvím galvanické, indukční nebo kapacitní vazby vytvoří spoje pro průchod rázové vlny a elektromagnetického pulzního pole.

**LP ochrana před bleskem [en: lightning protection]**

Kompletní systém pro ochranu staveb, včetně jejich vnitřních systémů a obsahu a osob před účinky blesku. Skládá se z vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS) a opatření na ochranu proti LEMP.

**LPL hladina ochrany před bleskem [en: lightning protection level]**

Číselná hodnota, která je založena na parametrech bleskových proudů a pravděpodobnosti jejich výskytu, které nepřekročí odpovídající maximální a minimální mezní hodnoty uvažovaných blesků.

**LPS systém ochrany před bleskem [en: lightning protection system]**

Kompletní systém, který se používá ke snížení rizika poškození budovy nebo konstrukce přímými úderu blesku.

**EB ochrana před bleskem pospojováním proti blesku [en: lightning equipotential bonding]**

Pospojení oddělených kovových částí a LPS přímým připojením nebo připojením přes zařízení pro ochranu proti přepětí na snížení škod způsobených bleskovými proudy případným rozdílem potenciálů.

**SPD přepět'ové ochranné zařízení [en: surge protective device]**

Zařízení, které je určeno k omezení přechodného přepětí a svedení impulzních proudů. Obsahuje alespoň jeden nelineární prvek.

**Uzel**

Uzel na přírodním vedení lze zanedbat při šíření rázové vlny: Příklady uzlu jsou distribuční bod na vedení ve VN/NN transformátoru nebo v rozvodně, spínač nebo telekomunikační zařízení (např. multiplexery nebo xDSL zařízení), v telekomunikačním vedení.

**Fyzické poškození**

Poškození budovy nebo stavby (nebo jejího obsahu) v důsledku mechanického, tepelného, chemického a výbušného důsledku úderu blesku.

**Úraz živých bytostí**

Trvalé zranění nebo smrt lidí či zvířat prostřednictvím elektrického proudu v důsledku nebezpečného dotykového nebo krokového napětí způsobeného bleskem.

**R riziko škod**

Pravděpodobná, průměrná roční ztráta (osob a zboží) v důsledku úderu blesku, na základě celkové hodnoty (zboží a osob), chráněné budovy.

**ZS zóna budovy**

Část budovy se shodnými vlastnostmi parametrů pro posouzení rizikové složky.

**Zóna ochrany před bleskem LPZ [en: lightning protection zone]**

Oblast, ve které je elektromagnetické prostředí definováno z hlediska nebezpečí od blesku. Hranice zón LPZ nejsou nutně fyzické hranice (např. stěny, podlaha nebo strop).

**Magnetické stínění**

Uzavřené kovové mřížky, nebo opláštění, které obklopuje stavební prvky, které mají být chráněny, nebo jejich část, za účelem snížení ztrát z elektrických a elektronických zařízení.

**Kabel pro ochranu před bleskem**

Speciální kabel s vysokou dielektrickou pevností, stínění je kovové připojeno přímo nebo prostřednictvím povlaku vodivého plastu, který je připojen k potenciálu země.

**Ochrana před bleskem – kabelový kanál**

Kabelový kanál s nízkým odporem (např. beton s ocelovou výztuží, nebo propojený kovový kanál) v trvalém kontaktu se zemí.

## VÝPOČET DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI PRO VZDUCH

