

Soustava: IT
Napájení: 25A/1500VDC
Krytí: IP54/20 - venkovní provedení
Průchodky - spodem rozváděče
Vnitřní propoje vodiči s izolací 1kV

Rozváděč +RDC1

2x kabelová průchodka
M32x1,5 s gumovou vložkou 4x8
pro kabel Solar 6mm2



+RFVE_1/4

&ELU+RFVE_1/1

			Datum	31.1.2026	2511-046_C			Jištění a ochrana PV panelů	Dokumentace provedení stavby		=			
			Zprac.	MSM					FVE MŠ Karlická		+ RDC1			
			Zkontr.											
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím			DPS	2511-046_C		List	1	
											Strana	15 / 26		

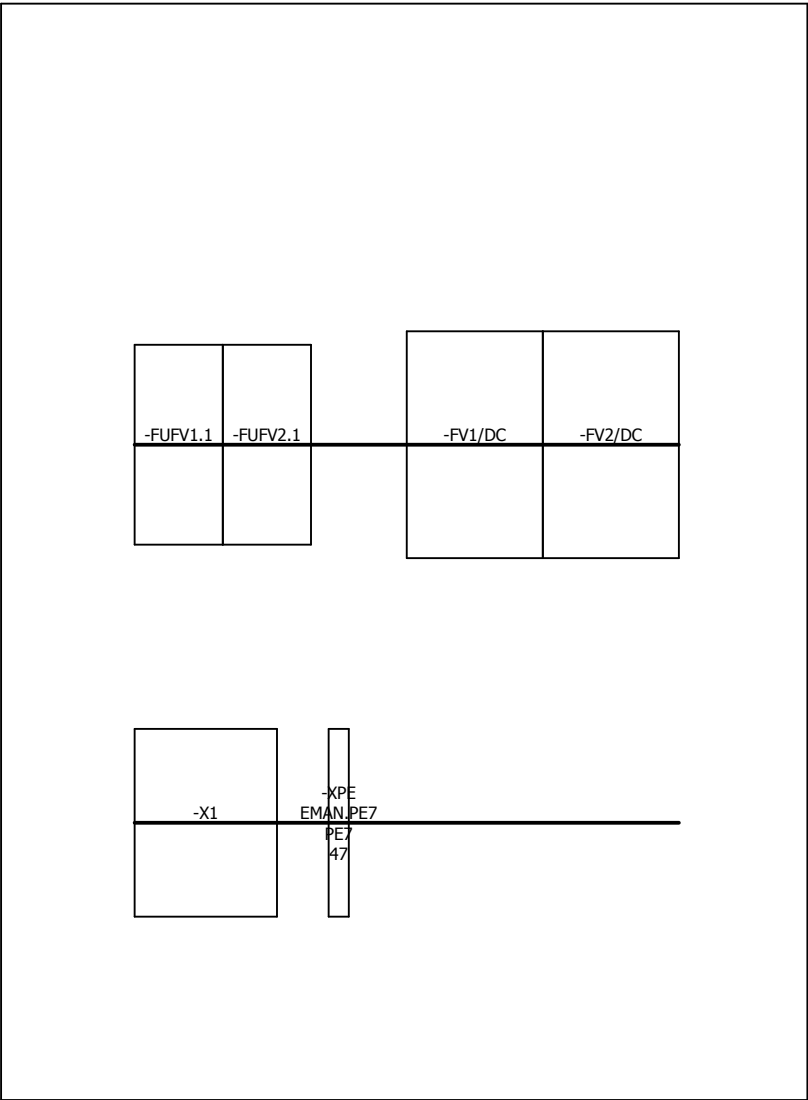


ABB Mistral65H

1SLM006500A2114