

Datum: 21.01.2026

Číslo projektu: 5046

Ochrana před bleskem Řízení rizik

vytvořeno podle mezinárodní normy:
IEC 62305-2:2010-12

s přihlédnutím ke specifickým podmínkám dané země v:
ČSN EN 62305-2:2013-02

**Souhrn opatření,
která snižují riziko škod způsobených bleskem
vyplývající z výpočtu Řízení rizika
pro následující projekt:**

Projekt/Název objektu:

MÚ Černošice, MŠ barevný ostrov FVE

Zákazník/klient:

Město Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

Posouzení rizik provedl:

Martin Poštolka
LDH spol. s r.o.

Obsah

- 1. Přehled zkratk**
- 2. Normativní podklady**
- 3. Riziko škod a příčiny poškození**
- 4. Údaje o projektu**
 - 4.1. Vyhodnocení rizik
 - 4.2. Poloha, včetně parametrů budovy
 - 4.3. Rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón
- 5. Inženýrské sítě**
- 6. Vlastnosti stavby**
 - 6.1. Riziko požáru
 - 6.2. Opatření pro snížení následku požáru
 - 6.3. Jiné nebezpečí v budově pro osoby
 - 6.4. Vnější stínění místnosti
- 7. Vyhodnocení rizika**
 - 7.1. Riziko R1, lidské životy
 - 7.2. Výběr ochranných opatření
- 8. Právní závaznost**
- 9. Všeobecné informace**
- 10. Objasnění pojmů**

1. Přehled zkratk

a	odpisová míra
a _t	doba návratnosti
c _a	hodnota zvířat v zóně, v tisících korun
c _b	hodnota části budovy připadající na zónu, v tisících korun
c _c	hodnota obsahu zóny v tisících korun
c _s	hodnota vybavení zóny (včetně její produkce), v tisících korun
c _t	celková hodnota stavby v tisících korun
C _D ;C _{DJ}	činitel polohy
C _L	roční náklady na celkové ztráty, bez použití ochranných opatření
C _{PM}	roční náklady na vybraná ochranná opatření
C _{RL}	roční náklady na zbytkové ztráty
EB	pospojování pro ochranu před bleskem (<i>lightning equipotential bonding</i>)
H	výška budovy
H _p	nejvyšší bod budovy
i	úrok
K _{S1}	činitel související se stínicí účinností stavby
K _{S1W}	rozteč mezi svody LPS
K _{S2}	činitel související se stínicí účinností stínění umístěných uvnitř stavby
K _{S2W}	velikost ok stínění uvnitř budovy nebo stavby
L1	ztráta lidského života
L2	ztráta veřejných služeb
L3	ztráta kulturního dědictví
L4	ztráta ekonomická
L	délka objektu
LEMP	elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem
LP	ochrana před bleskem
LPL	hladina ochrany před bleskem
LPS	systém ochrany před bleskem
LPZ	zóna ochrany před bleskem
m	sazba na údržbu
N _D	počet nebezpečných událostí způsobených úderem do stavby
NG	hustota úderů blesku do země
PB	pravděpodobnost hmotné škody na stavbě (úderem do stavby)
PEB	pravděpodobnost snížení PU a PV v závislosti na charakteristikách vedení a výdržném napětí zařízení, je-li instalováno EB (pospojování)
PSPD	pravděpodobnost snížení PC, PM, PW a PZ, jsou-li nainstalovány koordinované systémy SPD
R	riziko
R1	riziko ztrát lidských životů ve stavbě
R2	riziko ztráty veřejné služby ve stavbě
R3	riziko ztráty kulturního dědictví ve stavbě
R4	riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě
RA	součást rizika (úraz živých bytostí – úderem do stavby)
RB	součást rizika (hmotná škoda na stavbě – úderem do stavby)
RC	součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem do stavby)
RM	součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem v blízkosti stavby)
RU	součást rizika (úraz živých bytostí – úderem do připojeného vedení)
RV	součást rizika (hmotná škoda na stavbě – úderem do připojeného vedení)
RW	součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem do připojeného vedení)
RZ	součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem v blízkosti připojeného vedení)

RT	přípustné riziko
rf	činitel snižující ztráty závisující na riziku požáru
rp	činitel snižující ztráty v důsledku protipožárních opatření
SM	roční úspora peněz
SPD	přepětové ochranné zařízení
SPM	ochranná opatření proti LEMP (opatření pro ochranu vnitřních systémů před účinky LEMP)
tex	doba trvání přítomnosti nebezpečí výbuchu
W	šířka stavby
Z	zóny budovy

2. Normativní podklady

Řada ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí:

- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy“
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika“
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života“
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách“

3. Riziko škod a příčiny poškození

Aby nedošlo k poškození způsobenému bleskem, je nutné specifikovaná ochranná opatření na objektu důsledně zrealizovat. Řízení rizik popsané v- normě ČSN EN 62305-2:2013-02 zahrnuje analýzu rizik, která potřebnou úroveň ochrany objektu stanoví s ohledem na ohrožení bleskem. Cílem řízení rizik je snížení rizika tím, že ochranná opatření sníží riziko na přijatelnou úroveň.

K určení převládajícího rizika pro objekt bez ochranných opatření se uvažují nebezpečí, která v důsledku přímého/nepřímého ohrožení budovy bleskem, a stejně tak připojených vedení, hrozí poškozením dle uvedených R. Riziko představuje míru možných ročních ztrát. Rizika jsou komplexní a dělí se na:

- Riziko R_1 : Riziko ztrát na lidských životech;
- Riziko R_2 : Riziko ztrát na veřejných službách;
- Riziko R_3 : Riziko ztrát na kulturním dědictví;
- Riziko R_4 : Riziko ztrát ekonomických hodnot.

V závislosti na přístupu jsou tato rizika všechna nebo pouze jednotlivě vyhodnocena. Každé riziko je definováno jako přípustné v podobě číselné hodnoty. Chcete-li dosáhnout přijatelného rizika, musíte zvážit technická a ekonomicky optimální ochranná opatření, jako je vnější ochrana před bleskem podle ČSN EN 62305-3:2012-01 nebo koordinovaná ochrana SPD podle ČSN EN 62305-4:2011-09 apod.

Aby bylo možné určit rizikové oblasti přesněji, posuzujeme rizika do detailu. Každé riziko se skládá ze součtu součástí rizika:

- $R_1 = R_A + R_B + R_C + R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$
- $R_2 = R_B + R_C + R_M + R_V + R_W + R_Z$
- $R_3 = R_B + R_V$


$$R_4 = R_A + R_B + R_C + R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$$

Každá riziková složka popisuje určité nebezpečí. Mezi rizikové složky patří i možná ztráta. Ztráty, které můžete utrpět v důsledku úderu blesku, jsou definovány takto:

- L1 = Ztráta lidského života
- L2 = Ztráta veřejné služby
- L3 = Ztráta kulturního dědictví
- L4 = Ztráta ekonomické hodnoty

V souvislosti s přístupem k součástem rizika jsou potenciální ztráty spojené s následujícími, jak je uvedeno níže.

Součásti rizika se rozlišují podle zdrojů poškození.

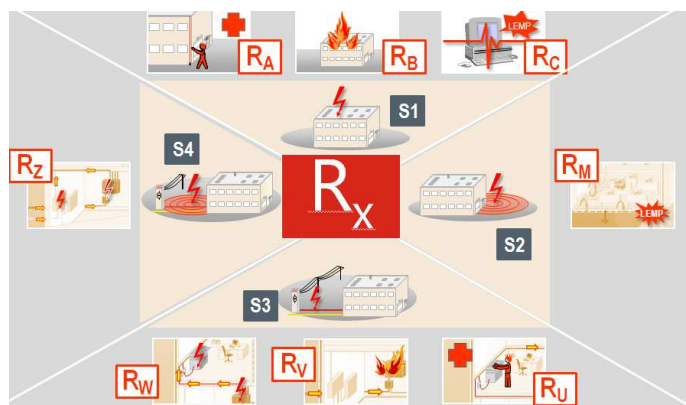

Zdroj poškození **S1: Úder blesku do budovy**

- R_A Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému úrazem elektrickým proudem v důsledku dotykových a krokových napětí ve stavbě a mimo stavbu v zónách až do 3 m kolem svodů. Mohou také nastat ztráty typu L1 a – v případě staveb obsahujících dobytek – ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat.
- R_B Součást vztahující se ke hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, které iniciuje požár nebo výbuch, které mohou také ohrozit prostředí. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4).
- R_C Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

Zdroj poškození **S2: Úder blesku v blízkosti stavby**

- R_M Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech

mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

Zdroj poškození S3: Úder blesku do vedení připojeného ke stavbě

- R_U** Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému dotykovými a krokovými napětími uvnitř stavby, jejichž příčinou jsou bleskové proudy injektované do vedení vstupujícího do stavby. Mohou také nastat ztráty typu L1 a v případě zemědělských staveb ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat.
- R_V** Součást vztahující se ke hmotné škodě (požár nebo výbuch iniciované nebezpečným jiskřením mezi venkovní instalací a kovovými částmi, obvykle na vstupu vedení do stavby), způsobené bleskovým proudem přeneseným přes nebo podél vstupujícího vedení. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4).
- R_W** Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

Zdroj poškození S4: Úder blesku v blízkosti vedení připojeného ke stavbě

- R_Z** Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

Podle jednotlivých součástí rizika lze nebezpečí ztrát analyzovat a eliminovat je příslušnými ochrannými opatřeními.

Provedená analýza rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 na projekt mš ostrov – objekt/budovu: MŠ Barevný ostrov poukazuje na nutnost ochranných opatření na a v objektu. Na základě posouzení potenciálního rizika pro objekt byla určena nezbytná opatření ke snížení rizika. Výsledkem hodnocení rizika může být nejen LPS, ale i SPM, včetně potřebného stínění proti LEMP.

Výsledkem je ekonomicky rozumná volba ochranných opatření, vhodná pro stávající budovu určitého charakteru a typu užívání stavby.

4. Údaje o projektu

4.1 Vyhodnocení rizik

Vzhledem k povaze a využití budovy MŠ Barevný ostrov u je nutné zvážit tato rizika:

Riziko R_1 : Riziko ztráty lidského života;

R_T : 1,00E-05


Přípustná rizika R_T jsou definována:

Cílem analýzy rizika je snížit existující rizika na přijatelnou úroveň přípustného rizika R_T tak, aby byla provedena ekonomicky rozumná volba ochranných opatření.

4.2 Poloha, včetně parametrů budovy


Základem výpočtu analýzy rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 je hustota úderů blesku **Ng**. Udává počet přímých úderů blesků na km² za rok. Pro dané umístění budovy MŠ Barevný ostrov je stanoven podle izokeraunické mapy 8,00 počet úderů blesku na km² za rok. Z toho vyplývá počet bouřkových dní za rok pro dané místo v projektu ve výši 80,00 dní.

Hustota úderů blesků byla převzata z následující mapy:

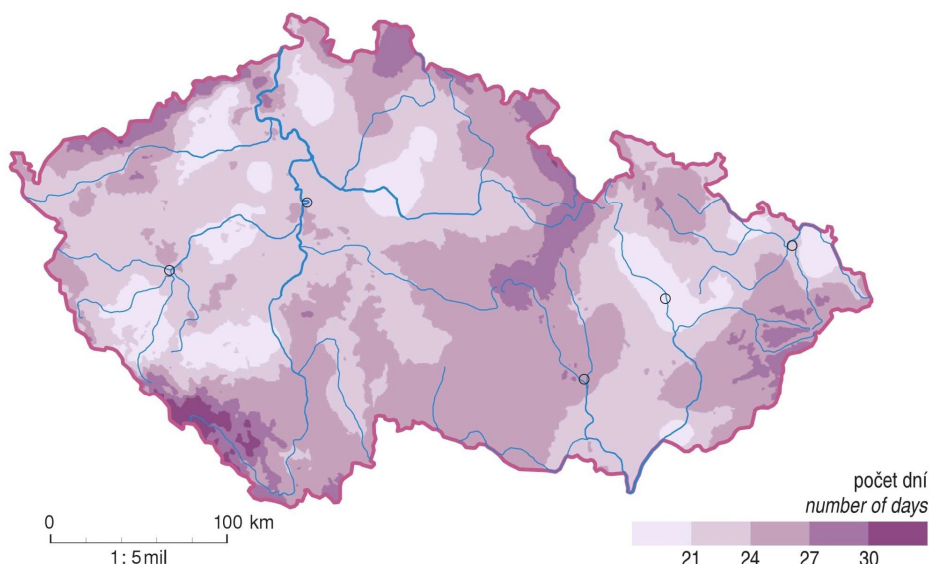

Atlas podnebí Česka, © 2007,
Český hydrometeorologický ústav © 2007,
Univerzita Palackého v Olomouci.

Rozměry budovy jsou rozhodující pro určení sběrných ploch pro přímý a nepřímý úder blesku. Rozměry objektu MŠ Barevný ostrov ovlivní hodnotu sběrné polchy pro přímý úder blesku 3 813,00 m² a rovněž sběrné polchy pro nepřímý úder blesku 844 659,00 m².

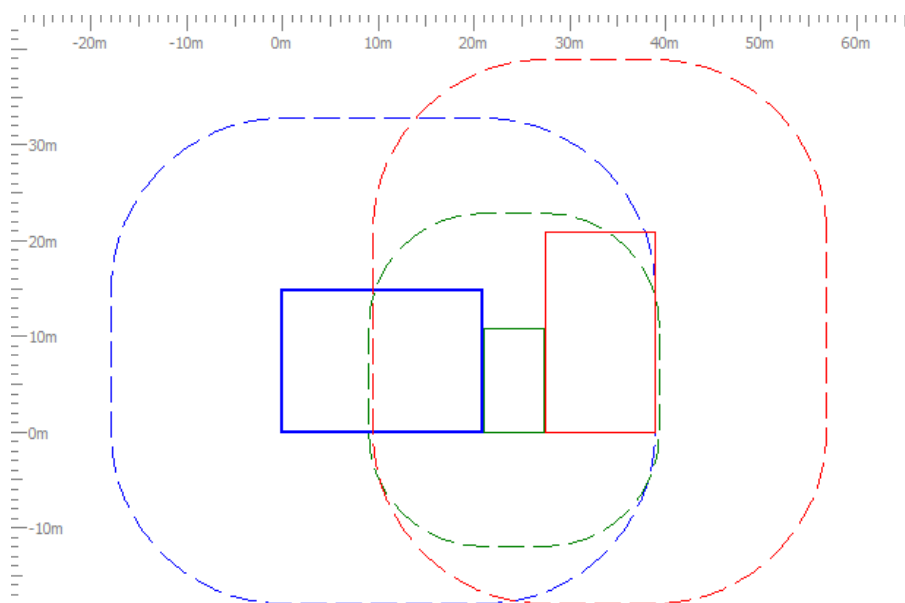

Pro stanovení sběrných ploch pro přímý/nepřímý úder blesku je důležitým prvkem i tvar a struktura budovy. Budova je definována těmito parametry:

Relativní pozice C_{db} : 1,00

Výsledkem vztahu hustoty úderů blesků s ohledem na velikosti objektu, a při zohlednění okolí objektu, je počet nebezpečných událostí pro přímý úder blesku N_d do budovy ve výši 0,0305 úderů/rok, počet nebezpečných událostí pro nepřímý úder blesku v blízkosti budovy ve výši 6,7573 úderů/rok.

4.3 Rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón

Celá stavba MŠ Barevný ostrov byla rozdělena do následujících vyšetřovaných zón ochrany před bleskem:

- LPZ 0B - ochrana budovy před přímými údery blesku
- LPZ 1 - vnitřní prostor chráněné stavby
 - n1.1 kancelare
 - n1.2 šatna
 - n1.3 učebna
 - n2.1 učebna
 - n2.2 učebna
 - p1.1 sklady,kotelna
 - p1.2 strojovna vzt
 - p1.3 strojovna výtah

Zóny ochrany před bleskem se liší těmito normativními definicemi:

LPZ 0B	=	Chráněno proti přímému úderu blesku, ohrožuje celé elektromagnetické pole blesků. Vnitřní systémy mohou být vystaveny bleskovým proudům (poměrné části).
LPZ 1	=	Impulzní proudy dále omezeny přepětovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku může být zmírněno prostorovým

stíněním.

LPZ 2 ... n = Impulzní proudy dále omezeny přepětovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku je obvykle zmírněno prostorovým stíněním.

Objekt je možné rozdělit do zón podle následujících rozlišovacích kritérií:

- Typ půdy nebo podlahy
- Požární úseky
- Prostorové stínění
- Uspořádání vnitřních systémů
- Stávající nebo předpokládaná ochranná opatření
- Výše možných ztrát

	L1tz	L1nz
Z1 (n1.1 kancelare)	2 046 hodiny/rok	9 osoby
Z2 (n1.2 šatna)	2 046 hodiny/rok	26 osoby
Z3 (n1.3 učebna)	2 046 hodiny/rok	26 osoby
Z4 (n2.1 učebna)	2 046 hodiny/rok	26 osoby
Z5 (n2.2 učebna)	2 046 hodiny/rok	26 osoby
Z6 (p1.1 sklady,kotelna)	16 hodiny/rok	1 osoby
Z7 (p1.2 strojovna vzt)	8 hodiny/rok	1 osoby
Z8 (p1.3 strojovna výtah)	2 hodiny/rok	1 osoby

L1tz: čas, po který se nacházejí osoby v zóně

L1nz: počet možných ohrožených osob

5. Inženýrské sítě

Analýza rizika se vyhodnocuje pro všechna příchozí a odchozí napájecí vedení budovy. Elektricky vodivé trubky by neměly být brány v úvahu v případě, že jsou připojeny k hlavní ochranné přípojnici budovy (HEP). Pokud žádné takové připojení neexistuje, je nutné je v analýze rizik uvažovat (vyrovnání se potenciálů!).

V rámci analýzy rizik byly pro objekt MŠ Barevný ostrov zohledněny následné inženýrské sítě:

- ANTENY
- CETIN
- FVE
- KLIMATIZACE
- přípojka NN

5.1 ANTENY

Činitel instalace: vrchní vedení

Typ vedení: telekomunikační vedení

Prostředí okolí vedení: městské prostředí

Připojení vedení: žádné zvláštní podmínky

Transformátor: napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení

Stínění kabelu: vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 15,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 600,00 m²
- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 60 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k ANTENY, je stanovena pro následující zónu:

	ANTENY - Uw
n1.1 kancelare	Uw <= 1,0 kV
n1.2 šatna	Uw <= 1,0 kV
n1.3 učebna	Uw <= 1,0 kV
n2.1 učebna	Uw <= 1,0 kV
n2.2 učebna	Uw <= 1,0 kV
p1.1 sklady,kotelna	Uw <= 1,0 kV
p1.2 strojovna vzt	Uw <= 1,0 kV
p1.3 strojovna výtah	Uw <= 1,0 kV

Rozvody v budově ANTENY byly v zónách definovány takto:

	ANTENY - KS3
n1.1 kancelare	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.2 šatna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.3 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.1 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.2 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.1 sklady,kotelna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.2 strojovna vzt	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.3 strojovna výtah	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.2 CETIN

Činitel instalace: kabelové vedení

Typ vedení: telekomunikační vedení

Prostředí okolí vedení: venkovské prostředí

Připojení vedení: žádné zvláštní podmínky

Transformátor: napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení

Stínění kabelu: vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 1 000,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 40 000,00 m²
- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 4 000 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k CETIN, je stanovena pro následující zónu:

	CETIN - Uw
n1.1 kancelare	Uw <= 1,0 kV
n1.2 šatna	Uw <= 1,0 kV
n1.3 učebna	Uw <= 1,0 kV
n2.1 učebna	Uw <= 1,0 kV
n2.2 učebna	Uw <= 1,0 kV
p1.1 sklady,kotelna	Uw <= 1,0 kV
p1.2 strojovna vzt	Uw <= 1,0 kV
p1.3 strojovna výtah	Uw <= 1,0 kV

Rozvody v budově CETIN byly v zónách definovány takto:

	CETIN - KS3
n1.1 kancelare	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.2 šatna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.3 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.1 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.2 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.1 sklady,kotelna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.2 strojovna vzt	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.3 strojovna výtah	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.3 FVE

Činitel instalace: vrchní vedení

Typ vedení: vedení elektrické energie

Prostředí okolí vedení: městské prostředí

Připojení vedení: žádné zvláštní podmínky

Transformátor: napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení

Stínění kabelu: vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 60,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 2 400,00 m²
- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 240 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k FVE, je stanovena pro následující zónu:

	FVE - Uw
n1.1 kancelare	Uw ≤ 1,0 kV
n1.2 šatna	Uw ≤ 1,0 kV
n1.3 učebna	Uw ≤ 1,0 kV
n2.1 učebna	Uw ≤ 1,0 kV
n2.2 učebna	Uw ≤ 1,0 kV
p1.1 sklady,kotelna	Uw ≤ 1,0 kV
p1.2 strojovna vzt	Uw ≤ 1,0 kV
p1.3 strojovna výtah	Uw ≤ 1,0 kV

Rozvody v budově FVE byly v zónách definovány takto:

	FVE - KS3
n1.1 kancelare	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.2 šatna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.3 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.1 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.2 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.1 sklady,kotelna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.2 strojovna vzt	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.3 strojovna výtah	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.4 KLIMATIZACE

Činitel instalace:	vrchní vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 15,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 600,00 m²
- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 60 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k KLIMATIZACE, je stanovena pro následující zónu:

	KLIMATIZACE - Uw
n1.1 kancelare	Uw <= 1,0 kV
n1.2 šatna	Uw <= 1,0 kV
n1.3 učebna	Uw <= 1,0 kV
n2.1 učebna	Uw <= 1,0 kV
n2.2 učebna	Uw <= 1,0 kV
p1.1 sklady,kotelna	Uw <= 1,0 kV
p1.2 strojovna vzt	Uw <= 1,0 kV
p1.3 strojovna výtah	Uw <= 1,0 kV

Rozvody v budově KLIMATIZACE byly v zónách definovány takto:

	KLIMATIZACE - KS3
n1.1 kancelare	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.2 šatna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.3 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.1 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.2 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.1 sklady,kotelna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.2 strojovna vzt	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.3 strojovna výtah	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

5.5 přípojka NN

Činitel instalace:	kabelové vedení
Typ vedení:	vedení elektrické energie
Prostředí okolí vedení:	městské prostředí
Připojení vedení:	žádné zvláštní podmínky
Transformátor:	napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení
Stínění kabelu:	vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 1 000,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení: 40 000,00 m²
- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení: 4 000 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k přípojka NN, je stanovena pro následující zónu:

	přípojka NN - U_w
n1.1 kancelare	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
n1.2 šatna	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
n1.3 učebna	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
n2.1 učebna	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
n2.2 učebna	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
p1.1 sklady,kotelna	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
p1.2 strojovna vzt	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$
p1.3 strojovna výtah	$U_w \leq 1,0 \text{ kV}$

Rozvody v budově přípojka NN byly v zónách definovány takto:

	přípojka NN - KS3
n1.1 kancelare	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.2 šatna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n1.3 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.1 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
n2.2 učebna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.1 sklady,kotelna	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.2 strojovna vzt	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček
p1.3 strojovna výtah	nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček

6. Vlastnosti stavby

6.1 Riziko požáru

Riziko požáru je jedním z nejdůležitějších kritérií při určování hodnoty LPS (Lightning Protection System) představuje klasifikaci požárního rizika na základě konkrétní požárního zatížení. Požární zatížení by měla být stanovena odborníkem požární bezpečnosti nebo zřízené na základě dohody s vlastníkem objektu a jeho pojišťovnou. Rozlišují se podle následujících kritérií:

- Žádné nebezpečí požáru
- Malé riziko požáru (požární zatížení v budově menší než 400 MJ/m^2)
- Obvyklé riziko požáru (požární zatížení v budově mezi 400 MJ/m^2 a 800 MJ/m^2)
- Vysoké riziko požáru (zvláštní požární zatížení v budovách větší než 800 MJ/m^2)
- Výbuch: Zóna 2/22
- Výbuch: Zóna 1/ 21
- Výbuch: Zóna 0/20

Riziko požáru v budově je základním prvkem při posuzování potřebných kontrolních opatření. Riziko požáru bylo uvažováno při výpočtu pro budovu MŠ Barevný ostrov jako:

	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8
žádné riziko požáru nebo výbuchu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
nízké riziko požáru	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
obvyklé riziko požáru	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
vysoké riziko požáru	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
výbuch - EX-zóna 2, 22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
výbuch - EX-Zóna 1, 21	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
výbuch - EX-zóna 0, 20 a pevné výbušné látky	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

6.2 Opatření pro snížení následku požáru

Následující opatření byla vybrána ke snížení následků požáru ve výpočtu:

	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8
neexistují žádná opatření	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
hasicí přístroje, ruční hasicí přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
automatické hasicí zařízení/EPS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

6.3 Jiné nebezpečí v budově pro osoby

Vzhledem k počtu osob je možné nebezpečí paniky pro budovy MŠ Barevný ostrov klasifikovat takto:

	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8
žádné zvláštní nebezpečí	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒
nízká úroveň paniky (např. budovy nejvýše se dvěma poschodími a počet osob do 100)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
průměrná úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky účast, mezi 100 a 1000 návštěvníky)	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
obtížná evakuace (např. budovy s handicapovanými osobami, nemocnice)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
vysoká úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky, účast více než 1000 návštěvníků)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

6.4 Vnější stínění místnosti

Prostorové stínění zeslabuje magnetické pole uvnitř budovy nebo stavby, které je způsobeno bleskem do, nebo vedle objektu a snižuje vnitřní rázové vlny.

Toho lze dosáhnout tím, že se pospojením vytvoří síť, ve které mají být zahrnuty všechny vodivé části nosné konstrukce a vnitřní systémy. Vnější/vnitřní prostorové stínění tak tvoří pouze část konstrukce budovy. Je důležité zabezpečit, aby se při použití plechové střešní krytiny a kovových obkladů zajistilo

dostatečné elektricky vodivé spojení mezi sebou navzájem včetně vyrovnání potenciálu v souladu s normativními požadavky.

Vnější plášť budovy MŠ Barevný ostrov:

- žádné stínění

7. Vyhodnocení rizika

V bodu 4.1 je popsáno riziko a v bodu 7 je toto riziko vypočteno.

U každého rizika značí označení: přípustné = modrý pruh; vyhovující = zelený pruh; nevyhovující = červený pruh.


7.1 Riziko R1, lidské životy

Pro osoby vně budovy, ale i uvnitř MŠ Barevný ostrov byla určena následující rizika:


Přípustné riziko R_T : 1,00E-05

Vypočtené riziko R1 (nechráněné): 7,14E-04

Vypočtené riziko R1 (chráněné): 8,75E-06

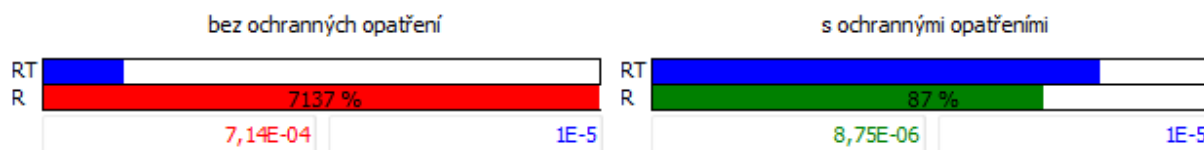

Riziko R1 se skládá z těchto součástí rizika:

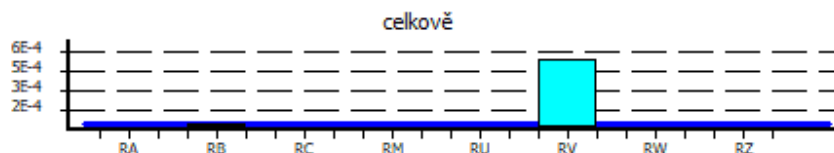

Za účelem snížení rizika je nutno realizovat ochranná opatření popsaná v bodě 7.

7.2 Výběr ochranných opatření

Výběrem následujících ochranných opatření můžete stávající rizika snížit na přijatelnou úroveň.

Je nutno realizovat minimálně veškerá níže uvedená ochranná opatření.

opatření s ochrannou / požadovaný stav:

prostor	opatření	činitel
pB:	systém ochrany před bleskem LPS LPS třída II	5.000E-02
pEB:	pospojování proti blesku pospojování pro LPL II	2.000E-02

LPZ 1:

n1.1 kancelare

pa:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do budovy) varovné nápisy,	0,1
pu:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do inženýrské sítě) elektrická izolace, varovné nápisy, fyzická omezení,	0
rp:	protipožární opatření hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	5.000E-01

n1.2 šatna

rp:	protipožární opatření hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	5.000E-01
-----	--	-----------

n1.3 učebna

rt:	vlastnosti půdy/podlahy zemědělská plocha, beton $R \leq 1 \text{ k}\Omega$	1.000E-02
rp:	protipožární opatření hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	5.000E-01

n2.1 učebna

rt:	vlastnosti půdy/podlahy zemědělská plocha, beton $R \leq 1 \text{ k}\Omega$	1.000E-02
rp:	protipožární opatření hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	5.000E-01

n2.2 učebna

rt:	vlastnosti půdy/podlahy zemědělská plocha, beton $R \leq 1 \text{ k}\Omega$	1.000E-02
pa:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do budovy) varovné nápisy,	0,1

	pu:	ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do inženýrské sítě) elektrická izolace, varovné nápisy, fyzická omezení,	0
	rp:	protipožární opatření hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	5.000E-01
p1.1 sklady,kotelna			
	rt:	vlastnosti půdy/podlahy zemědělská plocha, beton $R \leq 1 \text{ k}\Omega$	1.000E-02
	rp:	protipožární opatření hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	5.000E-01
p1.2 strojovna vzt			
	rp:	protipožární opatření hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	5.000E-01
p1.3 strojovna výtah			
	rp:	protipožární opatření hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty	5.000E-01

8. Právní závaznost

Posouzení rizik provedené na základě informací poskytnutých provozovatelem budovy, jejím vlastníkem nebo odbornými zaměstnanci je třeba zjišťovat na místě. Je nutno poznamenat, že tyto údaje je třeba zkontrolovat, odpovídají-li realitě.

Na místě je potřeba získat informace pro výpočet rizika, které poskytne provozovatel budovy, její vlastník nebo odborní zaměstnanci. Je nutno tyto údaje zkontrolovat, zda odpovídají realitě.

Postup pro stanovení výpočtu rizika softwarem DEHNsupport je odvozen od standardní normy ČSN EN 62305-2:2013-02.

Je třeba poznamenat, že všechny předpoklady, dokumentace, ilustrace, kresby, rozměry, parametry a výsledky nejsou právně závazné pro zpracovatele výpočtu rizik.

Místo, Datum

Razítko, Podpis

9. Všeobecné informace

9.1 Součásti vnější ochrany před bleskem

Prvky ochrany před bleskem, které se používají pro výstavbu vnějšího systému ochrany před bleskem, musí splňovat určité mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem EN 62561-x. Tato standardní řada je rozdělena například do následujících částí:

- EN 62561-1:2012	Požadavky na spojovací součásti
- EN 62561-2:2012	Požadavky na vodiče a zemniče
- EN 62561-3:2012	Požadavky na oddělovací jiskřiště
- EN 62561-4:2011	Požadavky na podpěry vodičů
- EN 62561-5:2011	Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

9.1.1 EN 62561-1:2012 Požadavky na spojovací součásti

Požadavky na spojovací součásti (svorky) jsou definovány v normě EN 62561-1. To znamená, že pro instalaci systémů ochrany před bleskem platí, že spojovací komponenty musí být vybrány pro očekávané zatížení (H nebo N). Tak by na jímač připadla (100% bleskového proudu) svorka pro zatížení H (100 kA) a na již rozdělený bleskový proud, například ve smyčce nebo v přívodu k zemnici svorce pouze N (50 kA). Schopnost zvládat zatížení prokazuje zkouška výrobce.

9.1.2 EN 62561-2:2012 Požadavky na vodiče a zemniče

Zvláštní požadavky na vodiče, například svody a zemnění, jsou uvedeny v normě EN 62561-2. Ty jsou definovány následujícím způsobem:

- mechanické vlastnosti (pevnost v tahu a minimální tažnost),
- elektrické vlastnosti (maximální odpor) a
- antikorozi ochranné vlastnosti (umělé stárnutí).

Norma EN 62561-2 také specifikuje požadavky na uzemnění a zemničí tyče. Důležité jsou zde především materiál, geometrie, minimální rozměry a mechanické a elektrické vlastnosti. Tyto požadavky normy jsou důležité vlastnosti výrobků, které musí být uvedeny v dokumentaci a katalogových listů výrobce.

9.1.3 EN 62561-3:2012 Požadavky na oddělovací jiskřiště

Jiskřiště lze použít pro elektrickou izolaci uzemňovací soustavy.

Pro oddělovací jiskřiště platí požadavky normy EN 62561-3, aby komponenty, pokud jsou instalovány podle pokynů výrobce, byly spolehlivé, stabilní a bezpečné pro lidi a okolní zařízení.

9.1.4 EN 62561-4:2011 Požadavky na podpěry vodičů

Norma EN 62561-4 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové i nekovové podpěry vodičů používaných na svody.

9.1.5 EN 62561-5:2011 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

Všechny revizní skříně musí být navrženy a konstruovány tak, že jsou spolehlivé při určeném použití a bez rizika pro osoby nebo životní prostředí. EN 62561-5 specifikuje požadavky a zkoušky pro revizní skříně a prostupy izolací základu (například zkouška těsnosti).

10. Objasnění pojmů

Koordinovaná ochrana SPD

Vybraná SPD vytvoří koordinovaný systém, který snižuje selhání elektrických a elektronických systémů.

Izolační rozhraní

Zařízení, která mohou snížit rázové vlny ve vedeních, které vstupují do LPZ. Tato zařízení zahrnují oddělovací transformátory s uzemněným stíněním mezi vinutími, nekovové kabely z optických vláken a optočleny. Izolační odpor těchto zařízení musí být v souladu s vyhláškou nebo normou.

LEMP elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem [en: lightning electromagnetic impulse]

Všechny elektromagnetické účinky proudu blesku, který prostřednictvím galvanické, indukční nebo kapacitní vazby vytvoří spoje pro průchod rázové vlny a elektromagnetického pulzního pole.

LP ochrana před bleskem [en: lightning protection]

Kompletní systém pro ochranu staveb, včetně jejich vnitřních systémů a obsahu a osob před účinky blesku. Skládá se z vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS) a opatření na ochranu proti LEMP.

LPL hladina ochrany před bleskem [en: lightning protection level]

Číselná hodnota, která je založena na parametrech bleskových proudů a pravděpodobnosti jejich výskytu, které nepřekročí odpovídající maximální a minimální mezní hodnoty uvažovaných blesků.

LPS systém ochrany před bleskem [en: lightning protection system]

Kompletní systém, který se používá ke snížení rizika poškození budovy nebo konstrukce přímými úderu blesku.

EB ochrana před bleskem pospojováním proti blesku [en: lightning equipotential bonding]

Pospojení oddělených kovových částí a LPS přímým připojením nebo připojením přes zařízení pro ochranu proti přepětí na snížení škod způsobených bleskovými proudy případným rozdílem potenciálů.

SPD přepět'ové ochranné zařízení [en: surge protective device]

Zařízení, které je určeno k omezení přechodného přepětí a svedení impulzních proudů. Obsahuje alespoň jeden nelineární prvek.

Uzel

Uzel na přírodním vedení lze zanedbat při šíření rázové vlny: Příklady uzlu jsou distribuční bod na vedení ve VN/NN transformátoru nebo v rozvodně, spínač nebo telekomunikačním zařízení (např. multiplexery nebo xDSL zařízení), v telekomunikačním vedení.

Fyzické poškození

Poškození budovy nebo stavby (nebo jejího obsahu) v důsledku mechanického, tepelného, chemického a výbušného důsledku úderu blesku.

Úraz živých bytostí

Trvalé zranění nebo smrt lidí či zvířat prostřednictvím elektrického proudu v důsledku nebezpečného dotykového nebo krokového napětí způsobeného bleskem.

R riziko škod

Pravděpodobná, průměrná roční ztráta (osob a zboží) v důsledku úderu blesku, na základě celkové hodnoty (zboží a osob), chráněné budovy.

ZS zóna budovy

Část budovy se shodnými vlastnostmi parametrů pro posouzení rizikové složky.

Zóna ochrany před bleskem LPZ [en: lightning protection zone]

Oblast, ve které je elektromagnetické prostředí definováno z hlediska nebezpečí od blesku. Hranice zón LPZ nejsou nutně fyzické hranice (např. stěny, podlaha nebo strop).

Magnetické stínění

Uzavřené kovové mřížky, nebo opláštění, které obklopuje stavební prvky, které mají být chráněny, nebo jejich část, za účelem snížení ztrát z elektrických a elektronických zařízení.

Kabel pro ochranu před bleskem

Speciální kabel s vysokou dielektrickou pevností, stínění je kovové připojeno přímo nebo prostřednictvím povlaku vodivého plastu, který je připojen k potenciálu země.

Ochrana před bleskem – kabelový kanál

Kabelový kanál s nízkým odporem (např. beton s ocelovou výztuží, nebo propojený kovový kanál) v trvalém kontaktu se zemí.

VÝPOČET DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI PRO VZDUCH:

